



Δ.Ε.Υ.Α.Α.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΑΓΙΑΛΕΙΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΔΟΥ ΕΙΣΟΔΙΩΝ
ΑΠΟ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΩΣ ΚΛΕΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ-ΤΕΥΧΟΥΣ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ- ΚΛΙΜΑΚΑ:

3 - 1:10

ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΦΡΕΑΤΙΟ ΔΙΚΛΕΙΔΑΣ ~Φ150

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΙΟΥΛΙΟΣ 2025


ΑΝΑΔΟΧΟΣ-ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ :

ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ



Sigma μελετών Α.Ε.

Κορίνθου 293, Πάτρα, τ.κ. 262 21, τηλ: 2610-222616,
fax: 2610-225259, e-mail: info@sigmaeng.gr

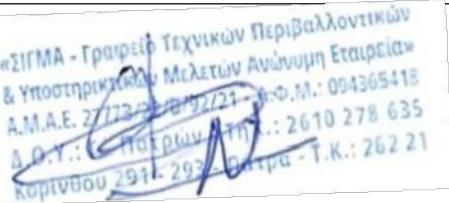

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ :

ΙΟΥΛΙΑ ΠΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Χημικός Μηχανικός ΠΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ :

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

ΑΙΤΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ με τις κάτωθι παρατηρήσεις :

Η ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ


ΑΠΟΦΑΣΗ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- Κυκλικό αυτοσιδηρό κάλυμμα
- Τετραγωνικό κάλυμμα στελέχους 25x50 πλσ.
- Σκυρόδεμα C16/20
- Στέλεχος επιμήκυνσης
- Προστατευτικός μανδύας
- Δακτύλιος προσαρμογής
- Επανεπίστρωση με προϊόντα εμπορικής ή δόνας υλικά
- Δικλεια
- Άσφαλτο σκυρόδεμα c12/15
- Επιβρωτισμός σε άμμο
- Το επίλατος του αάνδαμα


ΔΙΚΛΕΙΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ

ΚΛ. 1:10

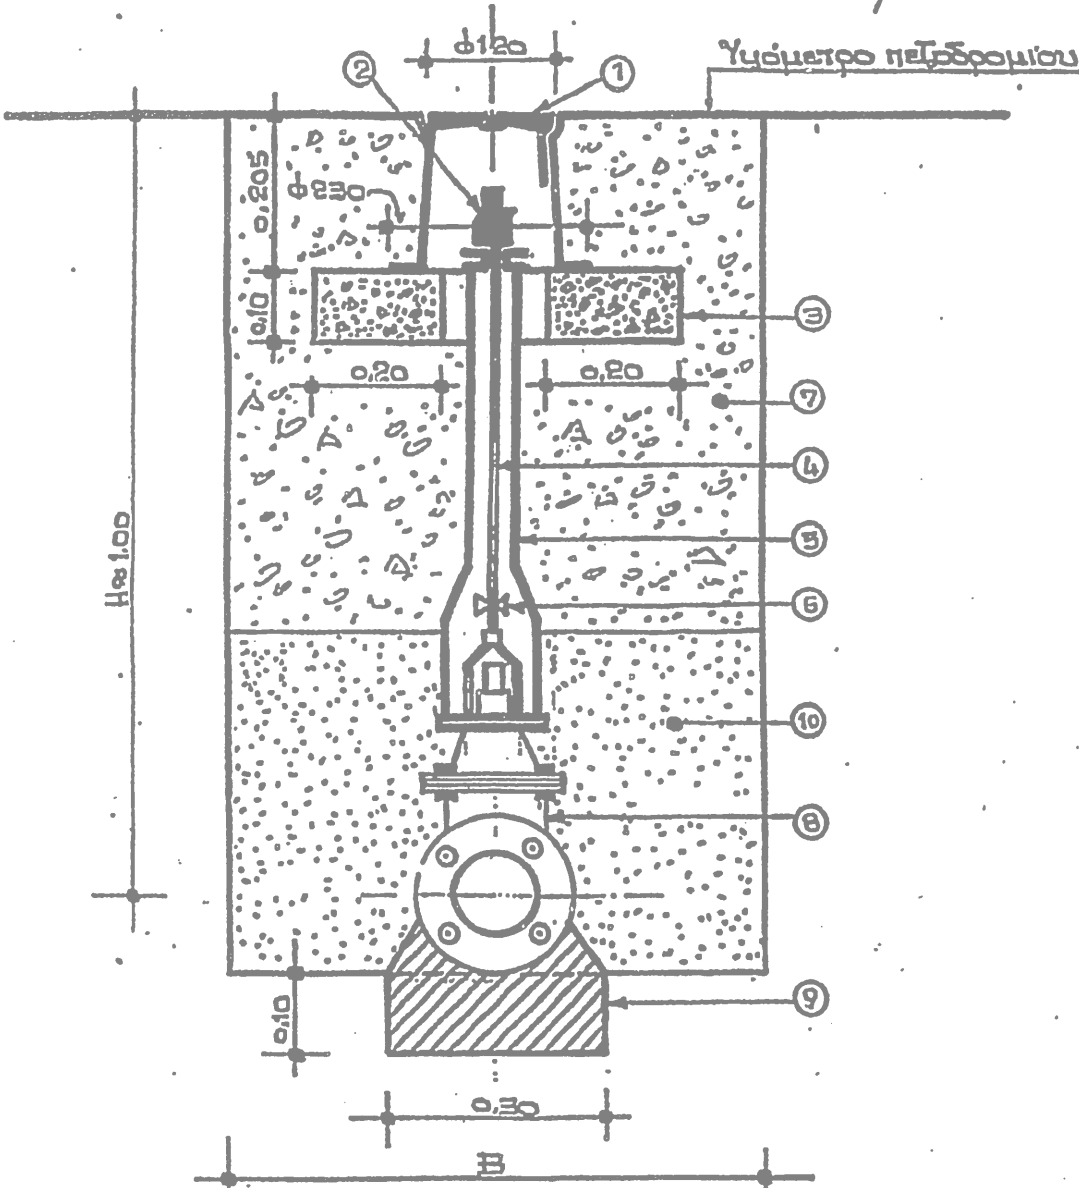

ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΛΕΙΔΑΣ ΕΩΣ 150 πλσ.

ΚΛ. 1:100

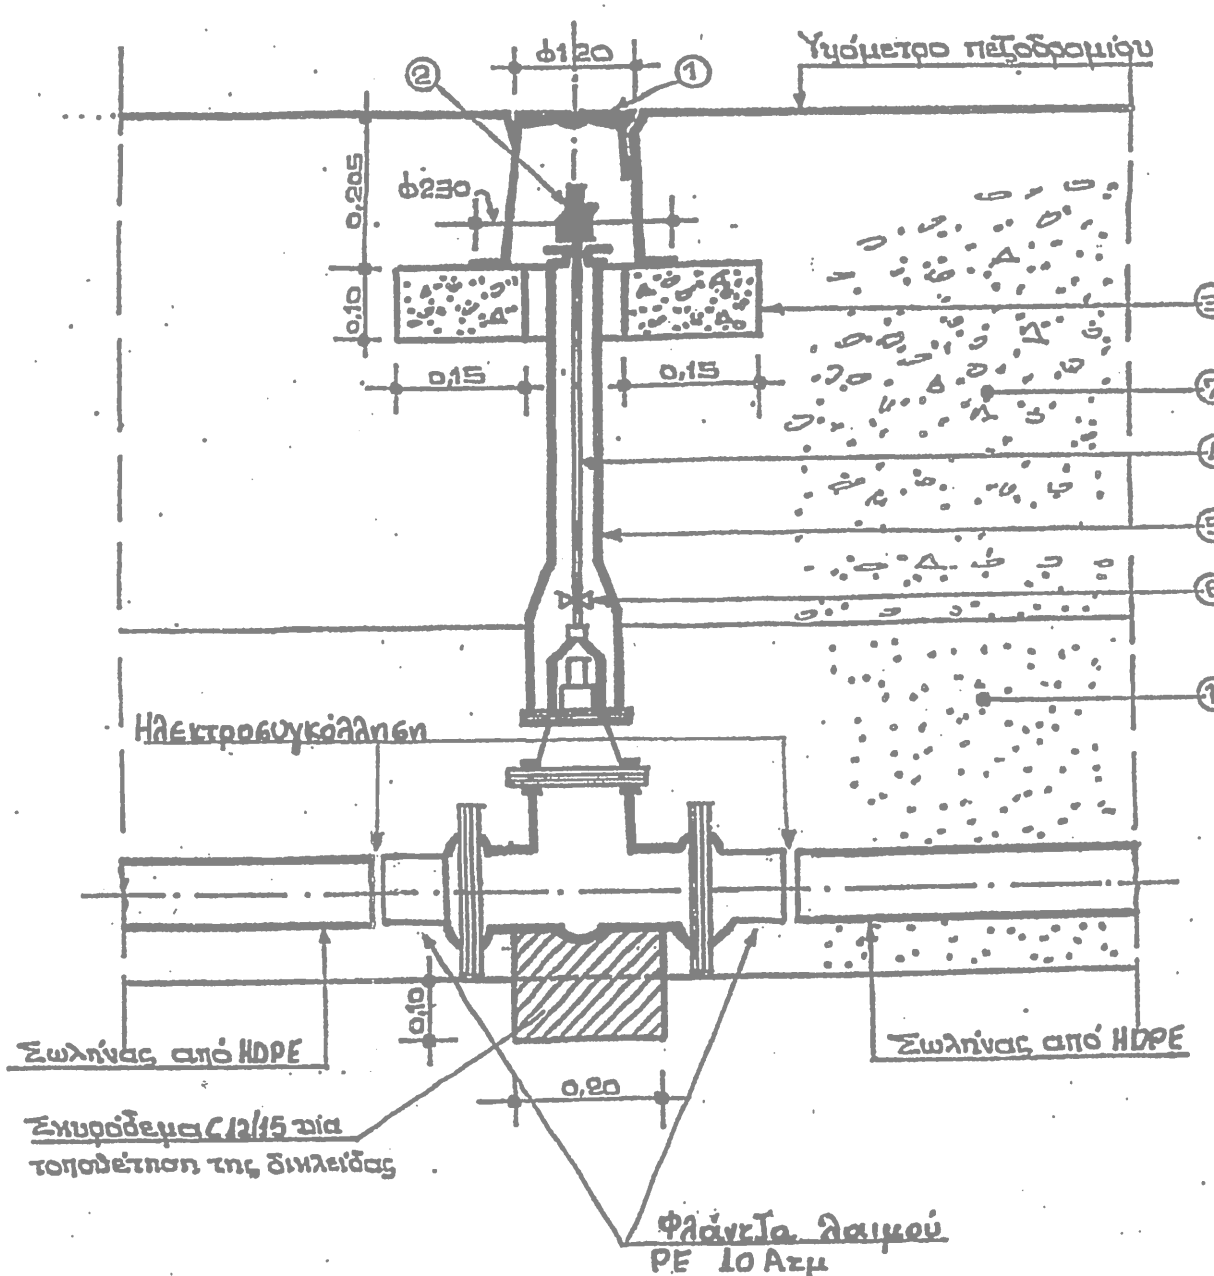

Παρατήρηση: Η παραλαβή της υπόγειας που αναπτύσσεται κατά το
χειρισμό της δικλειαδας έως 150 πλσ. (DN150) προβλέ-
πεται να παραληφθεί από τις περιβαλλοντικές αρχές.
Γι' αυτό και απαιτείται τμήμα από τις δικλειαδες επιμε-
λής συμπύκνωση του αμμώδους υλικού